

**Российская Федерация
Тюменская область
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
г. Нижневартовск
ООО «Аудит Безопасности»**

**АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА
о выполнении (невыполнении) условий соответствия объекта
требованиям пожарной безопасности**

ООО «_____»



Нижневартовск-2021г

Комиссией в составе:

1. Генерального директора ООО «Аудит Безопасности» - _____;
2. Заместителя директора ООО «Аудит Безопасности» - _____;
3. Начальника производственного бокса ООО «_____» _____:

В период с _____ по _____ была проведена проверка (аудит) соответствия требованиям норм и правил пожарной безопасности производственного цеха (прилегающей территории, зданий и помещений ООО «_____» расположенной по адресу: г. Нижневартовск, ул. _____

В ходе проведения проверки выявлен ряд нарушений требований норм и правил пожарной безопасности, а именно:

Режимные нарушения пожарной безопасности:

№ п/п	Перечень выявленных нарушений и рекомендации по их устранению	Ответственное лицо за исполнение / примечание/рекомендации
1.		
2.	Инструкции о мерах пожарной безопасности для каждого объекта защиты (здания), в том числе организационно - распорядительные документы (приказы, распоряжения, положения) не соответствуют требованиям п.1., раздела VIII ППР в РФ (вступили в действие с 01.01.2021, с учетом последних изменений по пожарной сигнализации с 01.03.2021г.)	Разработать следующие документы с учетом вновь вступивших правил ППР: <u>Для каждого здания</u> производственной базы необходимо разработать общую инструкцию о мерах



		<p>пожарной безопасности, приказы в соответствии с требованиями Сводов правил (примерно 10 приказов на каждое здание - в зависимости от порядка распространения правил для здания определенной категории).</p>
3.	<p>В нарушение требования п. 48 ППР в РФ, во всех зданиях, в которых смонтирован внутренний противопожарный водопровод, не проводятся проверки внутреннего противопожарного водоснабжения (срок проведения проверок - не реже 2 раз в год (весной и осенью)).</p>	<p>Организовать силами своего предприятия или привлечь подрядную организацию (лицензия МЧС для проверки не требуется) и привести в исправное состояние пожарные краны (обеспечить соответствующий расход воды (не менее 2,5 л/с для одной струи) укомплектовать их рукавами, стволами, установить шкафы в негорючем исполнении и в дальнейшем провести</p>

		соответствующие проверки.
4.	<p>В нарушение требования п. 54 ППР в РФ, на объектах защиты (всех зданиях) отсутствуют регламенты технического обслуживания систем противопожарной защиты, составленные с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем (пожарной сигнализации, вентиляция и т.п.)</p> <p>Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, не вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (журнал отсутствует).</p>	<p>Поручить организации обслуживающей пожарную сигнализацию и системы противопожарной защиты (система оповещения, системы блокировки доступа в здания) осуществлять соответствующие работы в соответствии с требованиями п. 54 ППР РФ</p>
5.	<p>В нарушение требования п. 54 ППР в РФ на объектах защиты (зданиях) отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе, технические средства, функционирующие в составе систем и результаты пусконаладочных испытаний (исполнительная документация) для пожарной сигнализации, системы оповещения, и так далее.</p>	<p>Поручить организации обслуживающей пожарную сигнализацию и системы противопожарной защиты разработать соответствующую техническую (исполнительную документацию)</p>
6.	<p>В нарушение требования п. 397 ППР в РФ и приложений № 1 и 2 ППР в РФ, для всех объектов защиты (зданий, блок - контейнерных) и территории производственной базы не проведен выбор типа и расчет</p>	<p>Организовать силами своего предприятия или привлечь подрядную организацию (лицензия МЧС не</p>

	количества первичных средств пожаротушения (огнетушителей).	требуется) для определения количества первичных средств пожаротушения (огнетушителей) во всех зданиях производственной базы
--	---	---

Здание производственного цеха, расположенного по адресу: _____

№ п/п	Перечень выявленных нарушений и рекомендации по их устранению	Фотографии нарушений	Ответственное лицо за исполнение / примечание
----------	---	----------------------	---

7.	<p>В нарушение требования п. 12 ППР в РФ, не обеспечено категорирование (не проведен расчет) пожароопасных помещений склада, архива, электрощитовой, а так же класса зоны по Правилам устройства электроустановок (далее по тексту – ПУЭ).</p>		
8.	<p>В нарушение требования ст.6 ФЗ № 123, п.12.33 НПБ 88-01, СП 5.13130.2013 расстояние между дымовыми пожарными извещателями и лампами освещения практически во всех кабинетах менее 0,5 м.</p>		


9.	<p>В нарушение требования п.26 ППР в РФ, запоры на дверях эвакуационных входов не обеспечивают возможность их свободного открывания без ключа.</p>		
----	--	---	--

В нарушение требования ст.6 ФЗ № 123, п. 23, 36 ППР в РФ, ручные пожарные извещатели не имеют соответствующего условного обозначения (знака) во всем здании.



1.

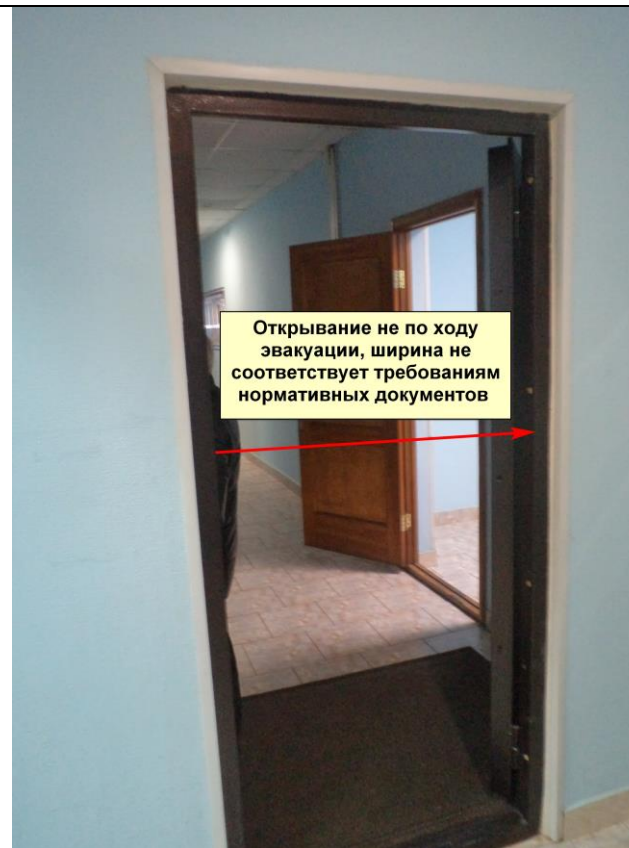

В нарушение требования ст.6 ФЗ № 123, п. 4.2.22 СП 1.13130-2020 ширина эвакуационного выхода из жилых помещений 1-го этажа менее 1,2 м, дверь открывается не по ходу эвакуации.



2.

В нарушение требования п.26 ППР в РФ, запоры на дверях эвакуационного выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания без ключа (применимо ко всем дверям в здании).



3.	В нарушение требования п. 407 ППР в РФ, в здании установлены не исправные огнетушители		
4.	В нарушение требования ст. 6 ФЗ № 123, п. 35 ППР в РФ, в помещении 2-го этажа (устроенное общежитие) допускается эксплуатация электроустановок с поврежденным корпусом, проводкой.		

ВЫВОД: Производственный цех частично соответствуют требованиям пожарной безопасности, предъявляемым к данным объектам защиты.

Аналитическую справку о выполнении (невыполнении) условий соответствия объекта требованиям пожарной безопасности и рекомендации по устранению выявленных нарушений, разработал Генеральный директор ООО «Аудит Безопасности» О.В. Абрамов

Аналитическая справка действует с момента её подписания. При изменении объемно–планировочных и конструктивных решений, функционального назначения здания, увеличения количества людей и изменения других параметров, учтенных при проверке (обследовании), настоящая аналитическая справка считается недействительной.

Генеральный директор ООО «Аудит Безопасности» _____

О.В. Абрамов

Фотофиксация нарушений _____

Начальник производственного цеха
ООО «_____» _____

Аналитическую справку получил:

«_____» _____ 2021г.